



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
 367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
 Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 173/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43»

Директору Абдуллаеву Абдулле Магомедовичу,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 173 от 4 апреля 2017 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 24 апреля 2017 г. проведена внеплановая / выездная проверка начальником отделения АП ОНД и ПР № 1 по г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедовым З.З., в помещениях и на территории Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43», по адресу: г. Махачкала, пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 «б», совместно с директором Абдуллаевым А. М.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказан	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	(п.3 ст.4ФЗ №123, СП 5.13130.2009 прил.А)	01.02.2018	
2	Помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре	(ст. 151, ФЗ №123 п. 3.1-п. 4.1 таб. №1, п. 3 таб. № 2 раз. 11 НПБ 104-03)	01.02.2018	
3	Обеспечить объект выводом сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны	ст. 83 ФЗ №123 Тех. регламент	01.02.2018	
4	Деревянные конструкции чердачного помещения обработать огнезащитным составом	(п. 21 ППР РФ ППРФ № 390; СНиП 31-01-2003 п.7.1.14; МСД 21-1,98 п.10.1)	01.02.2018	
5	Установить предписывающие и указательные знаки пожарной безопасности «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» соответствующие ГОСТ Р 12.4.026-2001 объемные с автономным питанием	(п. 5.3 СП 3.13130.2009)	01.02.2018	

29 07 17.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку



(подпись)

«24» апреля 2017

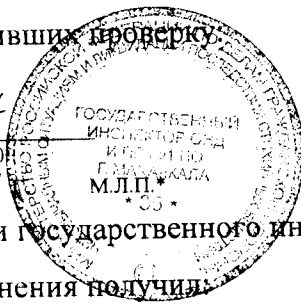

Начальник отделения АП ОНД и ПР № 1 по г.Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Магомедов З.З.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получено



(подпись)

Директор Абдуллаев Абдулла Магомедович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» апреля 2017 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Абдуллаев Абдулла Магомедович

Действителен с 02.09.2021 по 02.09.2022